

3.2.3 Ortsfeuerwehr Gernrode

3.2.3.1 Feuerwehrangehörige

Der Ortsfeuerwehr Gernrode gehören 72 Mitglieder an, die sich auf folgende Abteilungen verteilen:

a) Einsatzabteilung:	25
b) Jugendfeuerwehr:	12
c) Kinderfeuerwehr:	13
d) Alters- und Ehrenabteilung:	22
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung	0

3.2.3.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	18(+2) ²⁵
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“:	5(+1)
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer ²⁶ :	1/2/4(+2)
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“:	1/0/0(+1)
c) Maschinisten ²⁷ :	7(+1)
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“ ²⁸ :	4(+1)
d) Drehleitermaschinisten ²⁹ :	7
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“ ³⁰ :	3
e) Atemschutzgeräteträger ³¹ :	15(+3)
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“ ³² :	3(+1)
f) Tagsüber „in der Regel“ verfügbar (gesamt):	1/0/0(+1)/5(+1)/ <u>6(+2)</u>

Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

a) Montag bis Freitag 06-18 Uhr:	9
b) Montag bis Freitag 18-06 Uhr sowie Samstag, Sonntag und Feiertag:	13

²⁵ Zahlen in Klammern stellen die Angehörigen der Ortsfeuerwehr Bad Suderode dar, die derzeit ihren Einsatzdienst bei der Ortsfeuerwehr Gernrode verrichten

²⁶ Stand: 01.05.2014

²⁷ davon 4 Führungskräfte, mit Qualifikation „Maschinist“

²⁸ davon 1 Führungskraft, mit Qualifikation „Maschinist“

²⁹ davon 2 Führungskräfte, mit Qualifikation „Drehleitermaschinist“

³⁰ davon 1 Führungskraft, mit Qualifikation „Drehleitermaschinist“

³¹ nur aktuell taugliche AGT berücksichtigt; davon 6 mit Doppelqualifikation „Maschinist“ oder Führungskraft

³² nur aktuell taugliche AGT berücksichtigt; davon 1 mit Doppelqualifikation „Maschinist“ und Führungskraft

3.2.3.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

Löschfahrzeuge

TLF 16/25	2
-----------	---

Hubrettungsfahrzeuge

DLK 23/12	1
-----------	---

Sonstige Fahrzeuge

MTF	1
-----	---

SW 2000-Tr	1
------------	---

Krad	1
------	---

Gesamt:	6
----------------	----------

3.2.3.4 Ausrückbereich

Der primäre Ausrückbereich der Ortsfeuerwehr Gernrode umfasst neben der Ortschaft Gernrode auch vollständig das zusammenhängend bebaute Gebiet der Ortschaft Bad Suderode. Auch der zur Einheitsgemeinde Stadt Ballenstedt gehörende Ortsteil Rieder könnte durch die Quedlinburger Ortsfeuerwehr Gernrode weitestgehend abgedeckt werden. An dieser Stelle bieten sich bei Bedarf Möglichkeiten zur interkommunalen Zusammenarbeit.

a) Fläche des Ausrückbereiches	22,77km ²
b) Feuerwehrhäuser	1
c) durchschnittliche Ausrückzeit (Staffel)	6 min
Durchschnittliche Eintreffzeit (Staffel)	11 min

3.2.4 Ortsfeuerwehr Bad Suderode

3.2.4.1 Feuerwehrangehörige

Nachdem das Gerätehaus der Ortsfeuerwehr Bad Suderode am 30.06.2012 aufgegeben werden musste, sind die meisten Mitglieder in aus der Ortsfeuerwehr ausgetreten. Nur noch ein kleiner Personalstamm rückt gemeinschaftlich mit der Ortsfeuerwehr Gernrode zu Einsätzen aus.

a) Einsatzabteilung:	4
b) Jugendfeuerwehr:	0
c) Kinderfeuerwehr:	0
d) Alters- und Ehrenabteilung:	21
e) Musikzug:	0
f) weitere, sonstige Abteilung	0

3.2.4.2 Angaben zu Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilung

a) Einsatzkräfte:	2
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“:	1
b) Verbandsführer, Zugführer und Gruppenführer ³³ :	0/0/2
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“:	0/0/1
c) Maschinisten ³⁴ :	1
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“ ³⁵ :	1
d) Drehleitermaschinisten:	0
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“:	0
e) Atemschutzgeräteträger ³⁶ :	3
davon tagsüber „in der Regel“ verfügbar“ ³⁷ :	1
f) Tagsüber „in der Regel“ verfügbar (gesamt):	0/0/1/1/2

Durchschnittliche Einsatzstärke bei Alarmierung

Die in der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Bad Suderode verbliebenen Einsatzkräfte rücken als Bestandteil der Ortsfeuerwehr Gernrode zum Einsatz aus. Eine separate Erfassung der Einsatzstärke erfolgt aus diesem Grund nicht.

3.2.4.3 Vorhandene Feuerwehrfahrzeuge in der Ortsfeuerwehr

Die Ortsfeuerwehr Bad Suderode verfügt seit dem 30.06.2012 nicht mehr über ein Feuerwehrgerätehaus. Aus diesem Grund wurden die vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge auf die Ortsfeuerwehren Quedlinburg und Gernrode aufgeteilt.

³³ Stand: 01.05.2014

³⁴ davon 2 Führungskräfte, mit Qualifikation „Maschinist“

³⁵ davon 1 Führungskraft, mit Qualifikation „Maschinist“

³⁶ nur aktuell taugliche AGT berücksichtigt; davon 2 mit Doppelqualifikation „Maschinist“ oder Führungskraft

³⁷ nur aktuell taugliche AGT berücksichtigt; davon 1 mit Doppelqualifikation „Maschinist“ und Führungskraft

3.2.4.4 Ausrückbereich

Die Ortsfeuerwehr Bad Suderode verfügt seit dem 30.06.2012 nicht mehr über einen eigenen Ausrückbereich, da das Gerätehaus aufgegeben werden musste. Die folgende Grafik stellt die Lage der Ausrückbereiche vor dem 30.06.2012 dar. Die Bewertung der Konsequenzen dieser Maßnahme erfolgt im folgenden Kapitel im Zusammenhang mit der Bewertung der Leistungsfähigkeit.

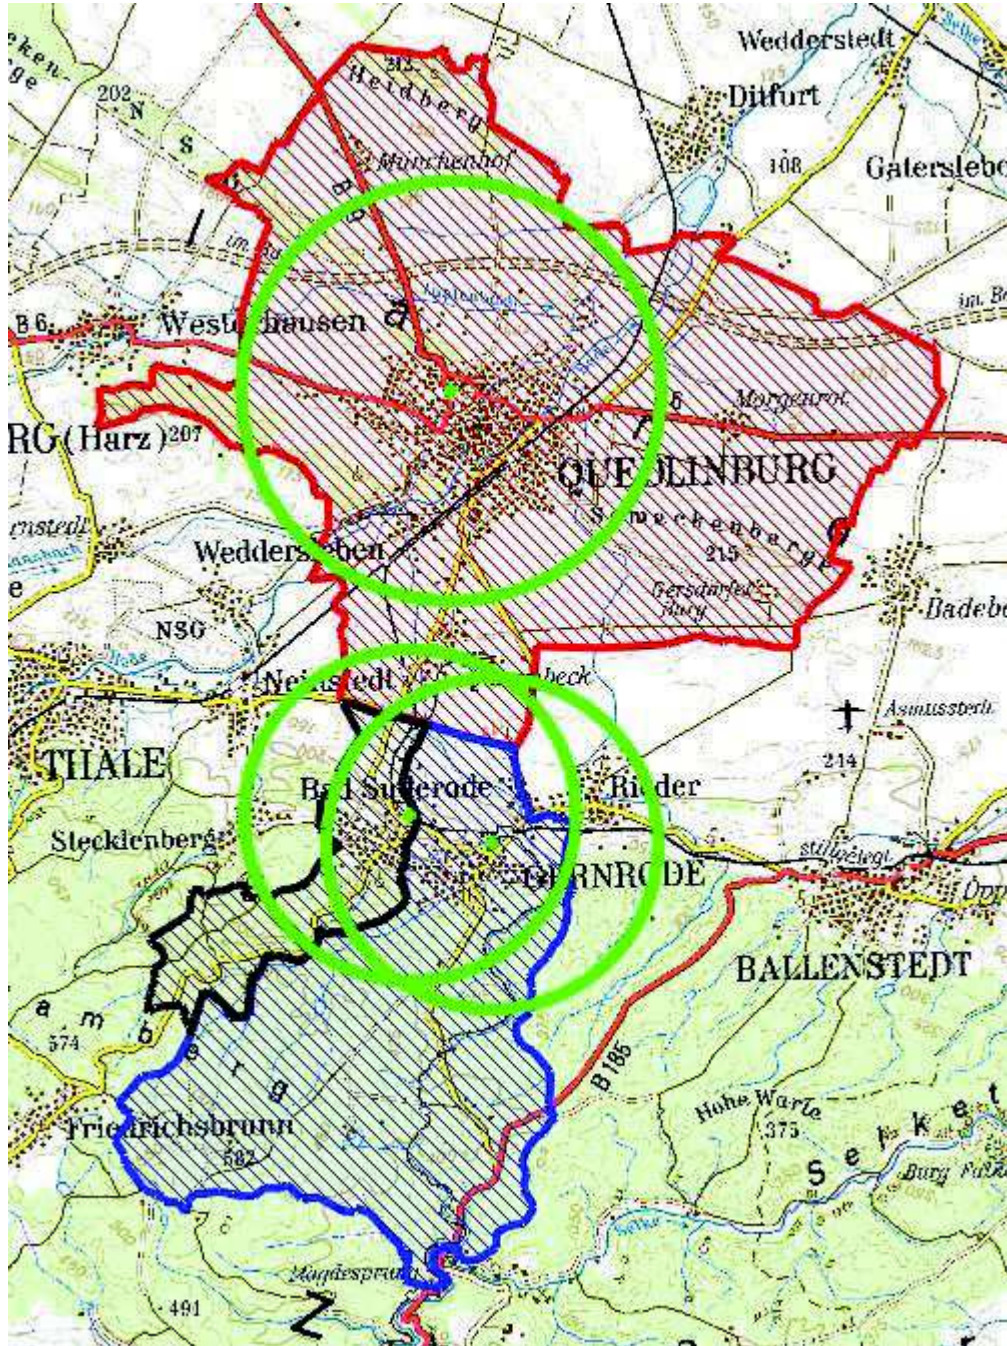


Abbildung 3-5 Ausrückbereiche vor dem 30.06.2012

4.3.2 Werden die Mindestanforderungen für den Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfüllt?

Im Ortsteil Gernrode gibt es zahlreiche Gebäude, deren Rettungsweg nur über ein Hubrettungsgerät der Feuerwehr sichergestellt werden kann. Einige Gebäude würden bei einem Abzug der Drehleiter aus der Ortsfeuerwehr Gernrode ihre Nutzungserlaubnis verlieren. Beispiele für diese Gebäude sind:

- OT Gernrode | Hotel Stubenberg | Am Stubenberg
- OT Gernrode | Verwaltungsgebäude | Marktstraße 11
- OT Gernrode | Rathaus | Marktstraße 20
- OT Gernrode | Gasthof „Zum Bären“ | Marktstraße 1
- OT Gernrode | Ärztehaus | Otto-Franke-Straße 25
- OT Gernrode | Wohnhäuser | Starenweg 2-6
- OT Bad Suderode | Paracelsus-Harz-Klinik | Paracelsusstraße 1
- OT Bad Suderode | Hotel „Haus Kehr wieder“ | Ellernstraße 12
- OT Bad Suderode | Pension Le petit Palais | Schwedderbergstraße 23
- Diverse weitere einzelne Wohngebäude im Gebiet des Ortsteils Gernrode

Neben den beschriebenen Gebäuden in der Ortschaft Gernrode wird der dort stationierten Drehleiter ein hoher Stellenwert für den abwehrenden Brandschutz in der Kernstadt beigemessen. Zur Verhinderung der Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude, die innerhalb der historischen Altstadt nicht flächendeckend durch Maßnahmen des baulichen Brandschutzes sichergestellt werden kann, ist die Errichtung von sogenannten Riegelstellungen erforderlich. Im folgenden Kapitel wird darauf noch genauer eingegangen. Es sei jedoch vorweg genommen, dass die Drehleiter dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Die nächstgelegenen Drehleitern aus Thale, Ballenstedt oder Blankenburg können nicht so zeitnah an der Einsatzstelle eintreffen. Darüber hinaus wird für die Riegelstellung noch mindestens eine weitere externe Drehleiter benötigt, was ohne die Stationierung der Drehleiter in Gernrode zu einer großflächigen und nicht vertretbaren Unterversorgung in den Gemeinden im Quedlinburger Umland führen würde.

Es wird daher empfohlen die Ortsfeuerwehr Gernrode auch weiterhin mit einer Drehleiter auszustatten.

4.4 Bewertung der Leistungsfähigkeit der Ortsfeuerwehr Bad Suderode

Die verbliebenen Mitglieder der Ortsfeuerwehr Bad Suderode kommen derzeit als Bestandteil der Ortsfeuerwehr Gernrode zum Einsatz. Abbildung 3-5 macht deutlich, dass sich die Ausrückbereiche der Ortsfeuerwehren Gernrode und Bad Suderode nahezu vollständig überdecken. Aus fachlicher Sicht ist daher eine vollständige Zusammenführung der beiden Ortsfeuerwehren anzustreben. Aufgrund der bedenklichen Personalsituation bei der Ortsfeuerwehr Gernrode ist dringend zu empfehlen, Anstrengungen zu unternehmen, um ehemalige Mitglieder der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Bad Suderode für den Einsatzdienst zurückzugewinnen.